




国核示范2025年冷源安全保障改造项目宗海位置图

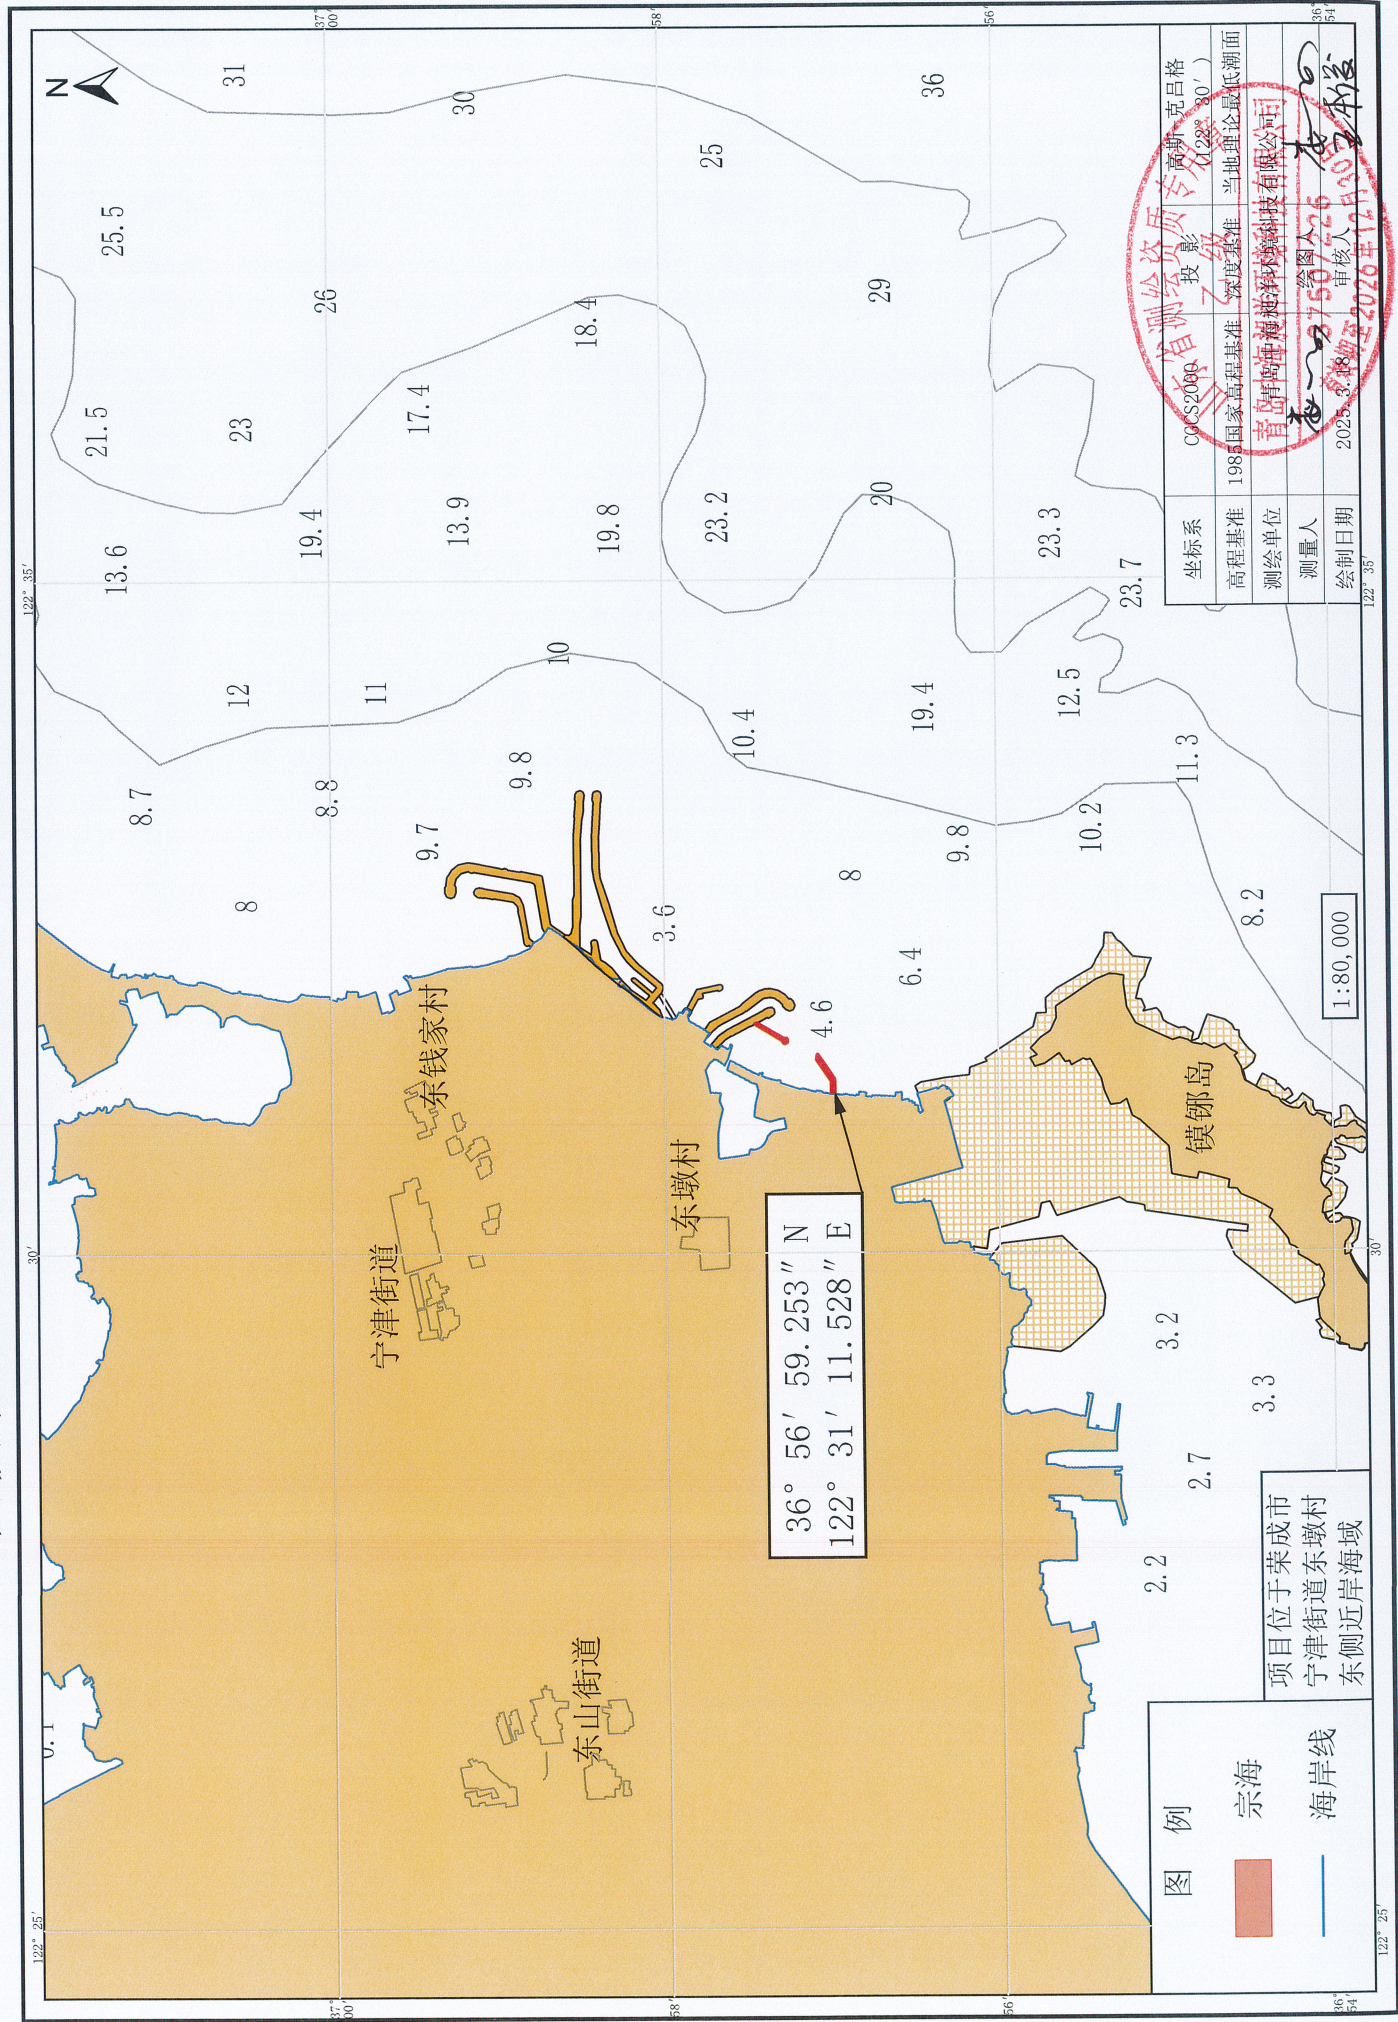

国核示范2025年冷源安全保障改造项目宗海平面布置图

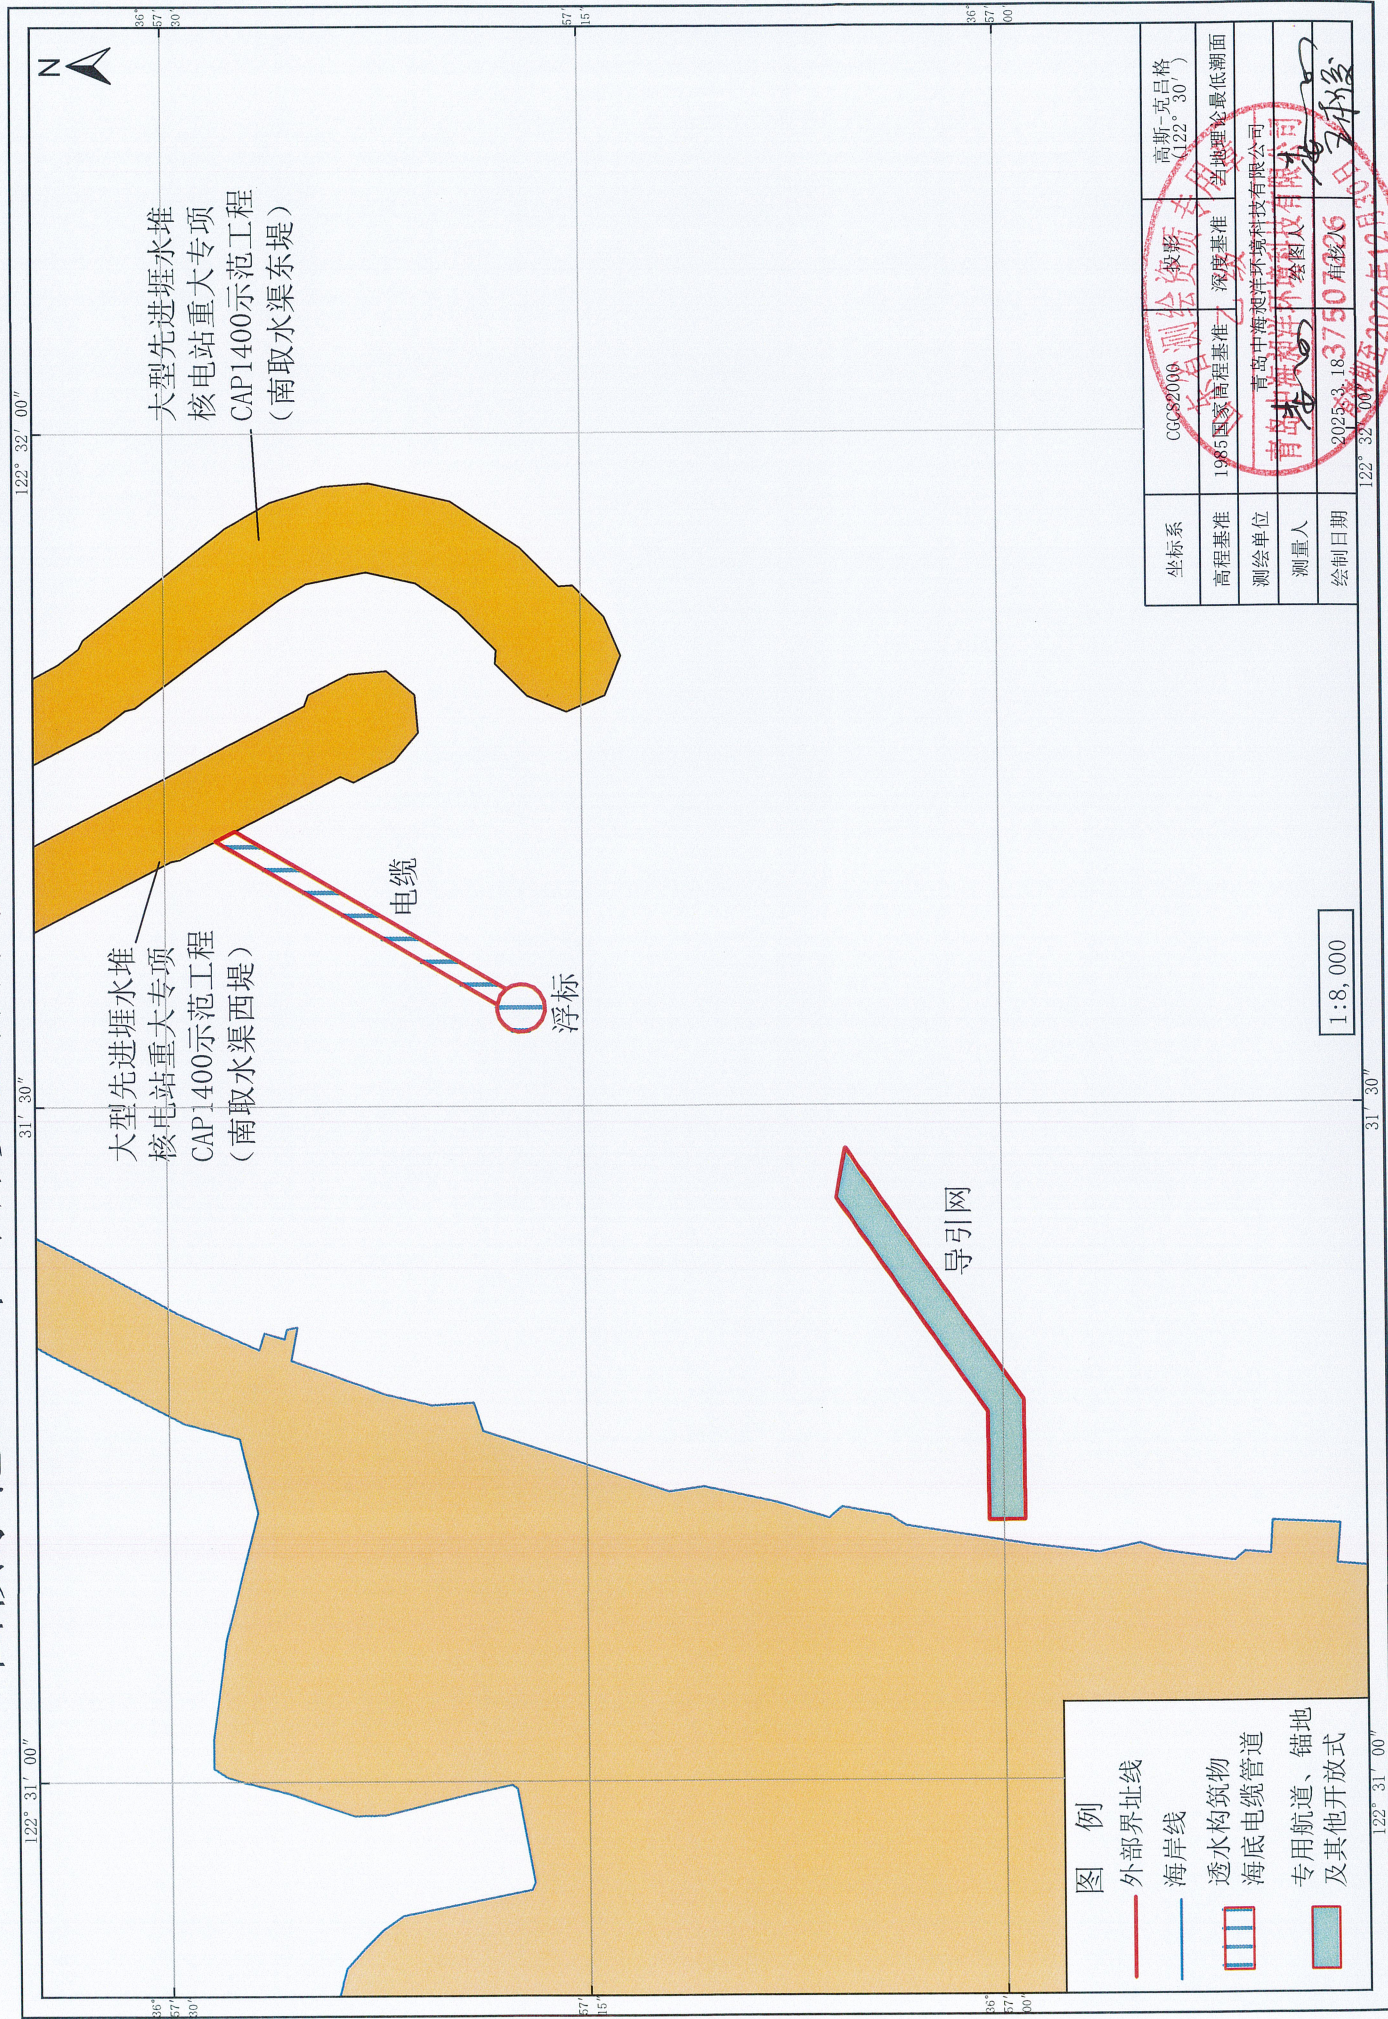

国核示范2025年冷源安全保障改造项目（浮标及电缆）宗海界址图

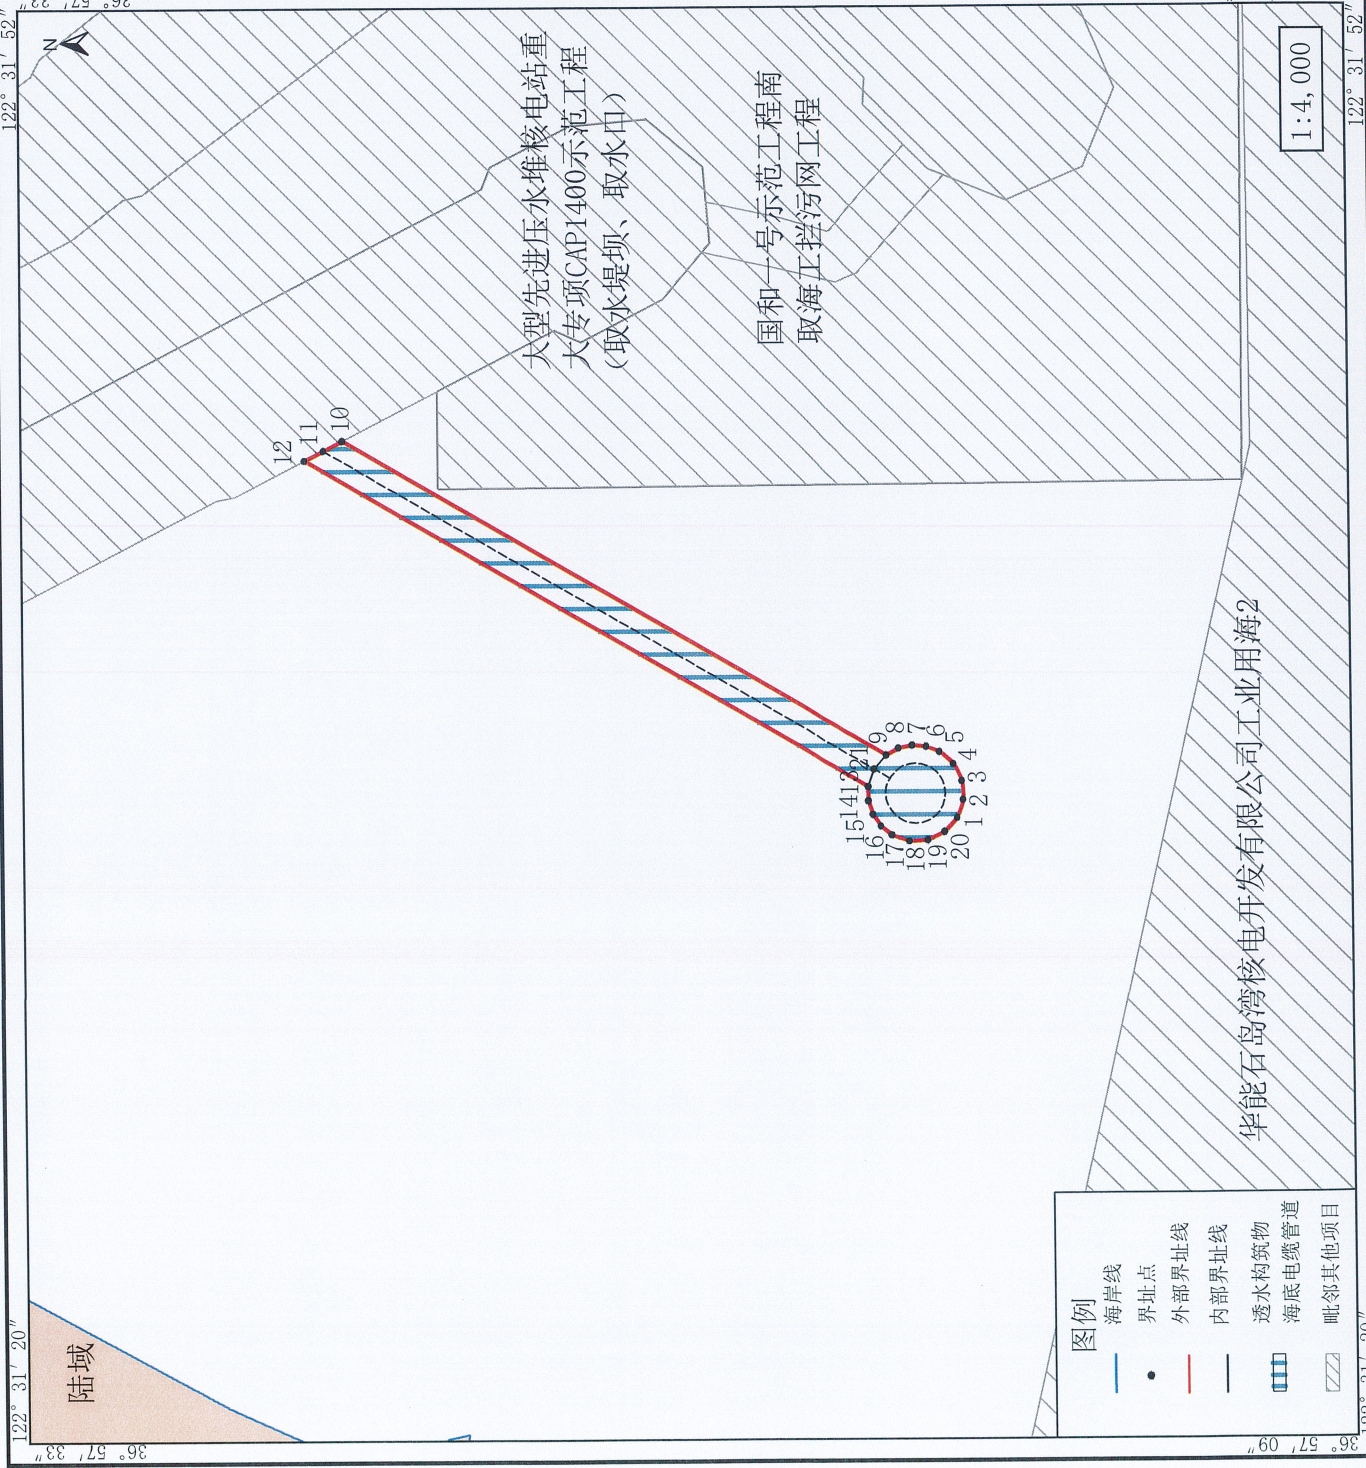

界址点编号及坐标（北纬 东经）		
1	36° 57' 16.515"	122° 31' 33.832"
2	36° 57' 16.406"	122° 31' 34.227"
3	36° 57' 16.427"	122° 31' 34.645"
4	36° 57' 16.574"	122° 31' 35.020"
5	36° 57' 16.825"	122° 31' 35.297"
6	36° 57' 17.061"	122° 31' 35.414"
7	36° 57' 17.313"	122° 31' 35.440"
8	36° 57' 17.561"	122° 31' 35.374"
9	36° 57' 17.780"	122° 31' 35.221"
10	36° 57' 27.501"	122° 31' 42.281"
11	36° 57' 27.846"	122° 31' 42.061"
12	36° 57' 28.191"	122° 31' 41.841"
13	36° 57' 18.109"	122° 31' 34.520"
14	36° 57' 18.107"	122° 31' 34.206"
15	36° 57' 18.032"	122° 31' 33.904"
16	36° 57' 17.889"	122° 31' 33.644"
17	36° 57' 17.691"	122° 31' 33.446"
18	36° 57' 17.374"	122° 31' 33.310"
19	36° 57' 17.039"	122° 31' 33.336"
20	36° 57' 16.738"	122° 31' 33.519"
21	36° 57' 18.001"	122° 31' 34.911"

内部单元	用海方式	界址线	面积(公顷)
浮标	透水构筑物	1-2-3-4-5-6-7-8-9-21-13-14-15-16-17-18-19-20-1	0.2159
电缆	海底电缆管道	9-10-11-12-13-21-9	0.7082
宗 海		1-2-3-...-18-19-20-1	0.9241

坐标系	CRCS2000	投影	高斯-克吕格 (122° 30')
高程基准	1985国家高程基准	深度基准	当地理论最低潮面
测绘单位	青島中德海洋环境科技有限公司		
测量人	李 37507266	绘图人	李 37507266
绘制日期	2025.3.18	审核人	李 37507266

国核示范2025年冷源安全保障改造项目（导引网）宗海界址图

